



图例	说明	备注
...	...	...

消防疏散计算表	
防火分区编号	防火分区名称
防火分区面积	防火分区疏散人数
防火分区疏散宽度	防火分区疏散门净宽
防火分区疏散距离	防火分区疏散时间
防火分区疏散速度	防火分区疏散出口净宽
防火分区疏散出口净宽	防火分区疏散出口净宽

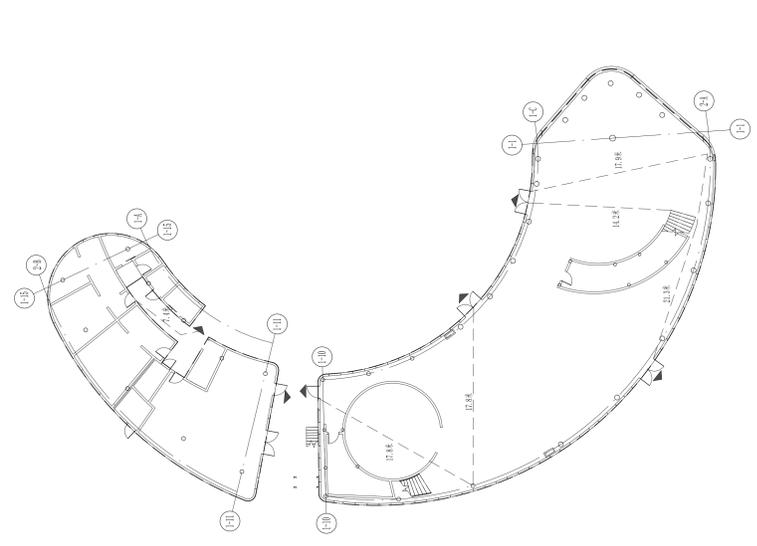

一层防火分区示意图

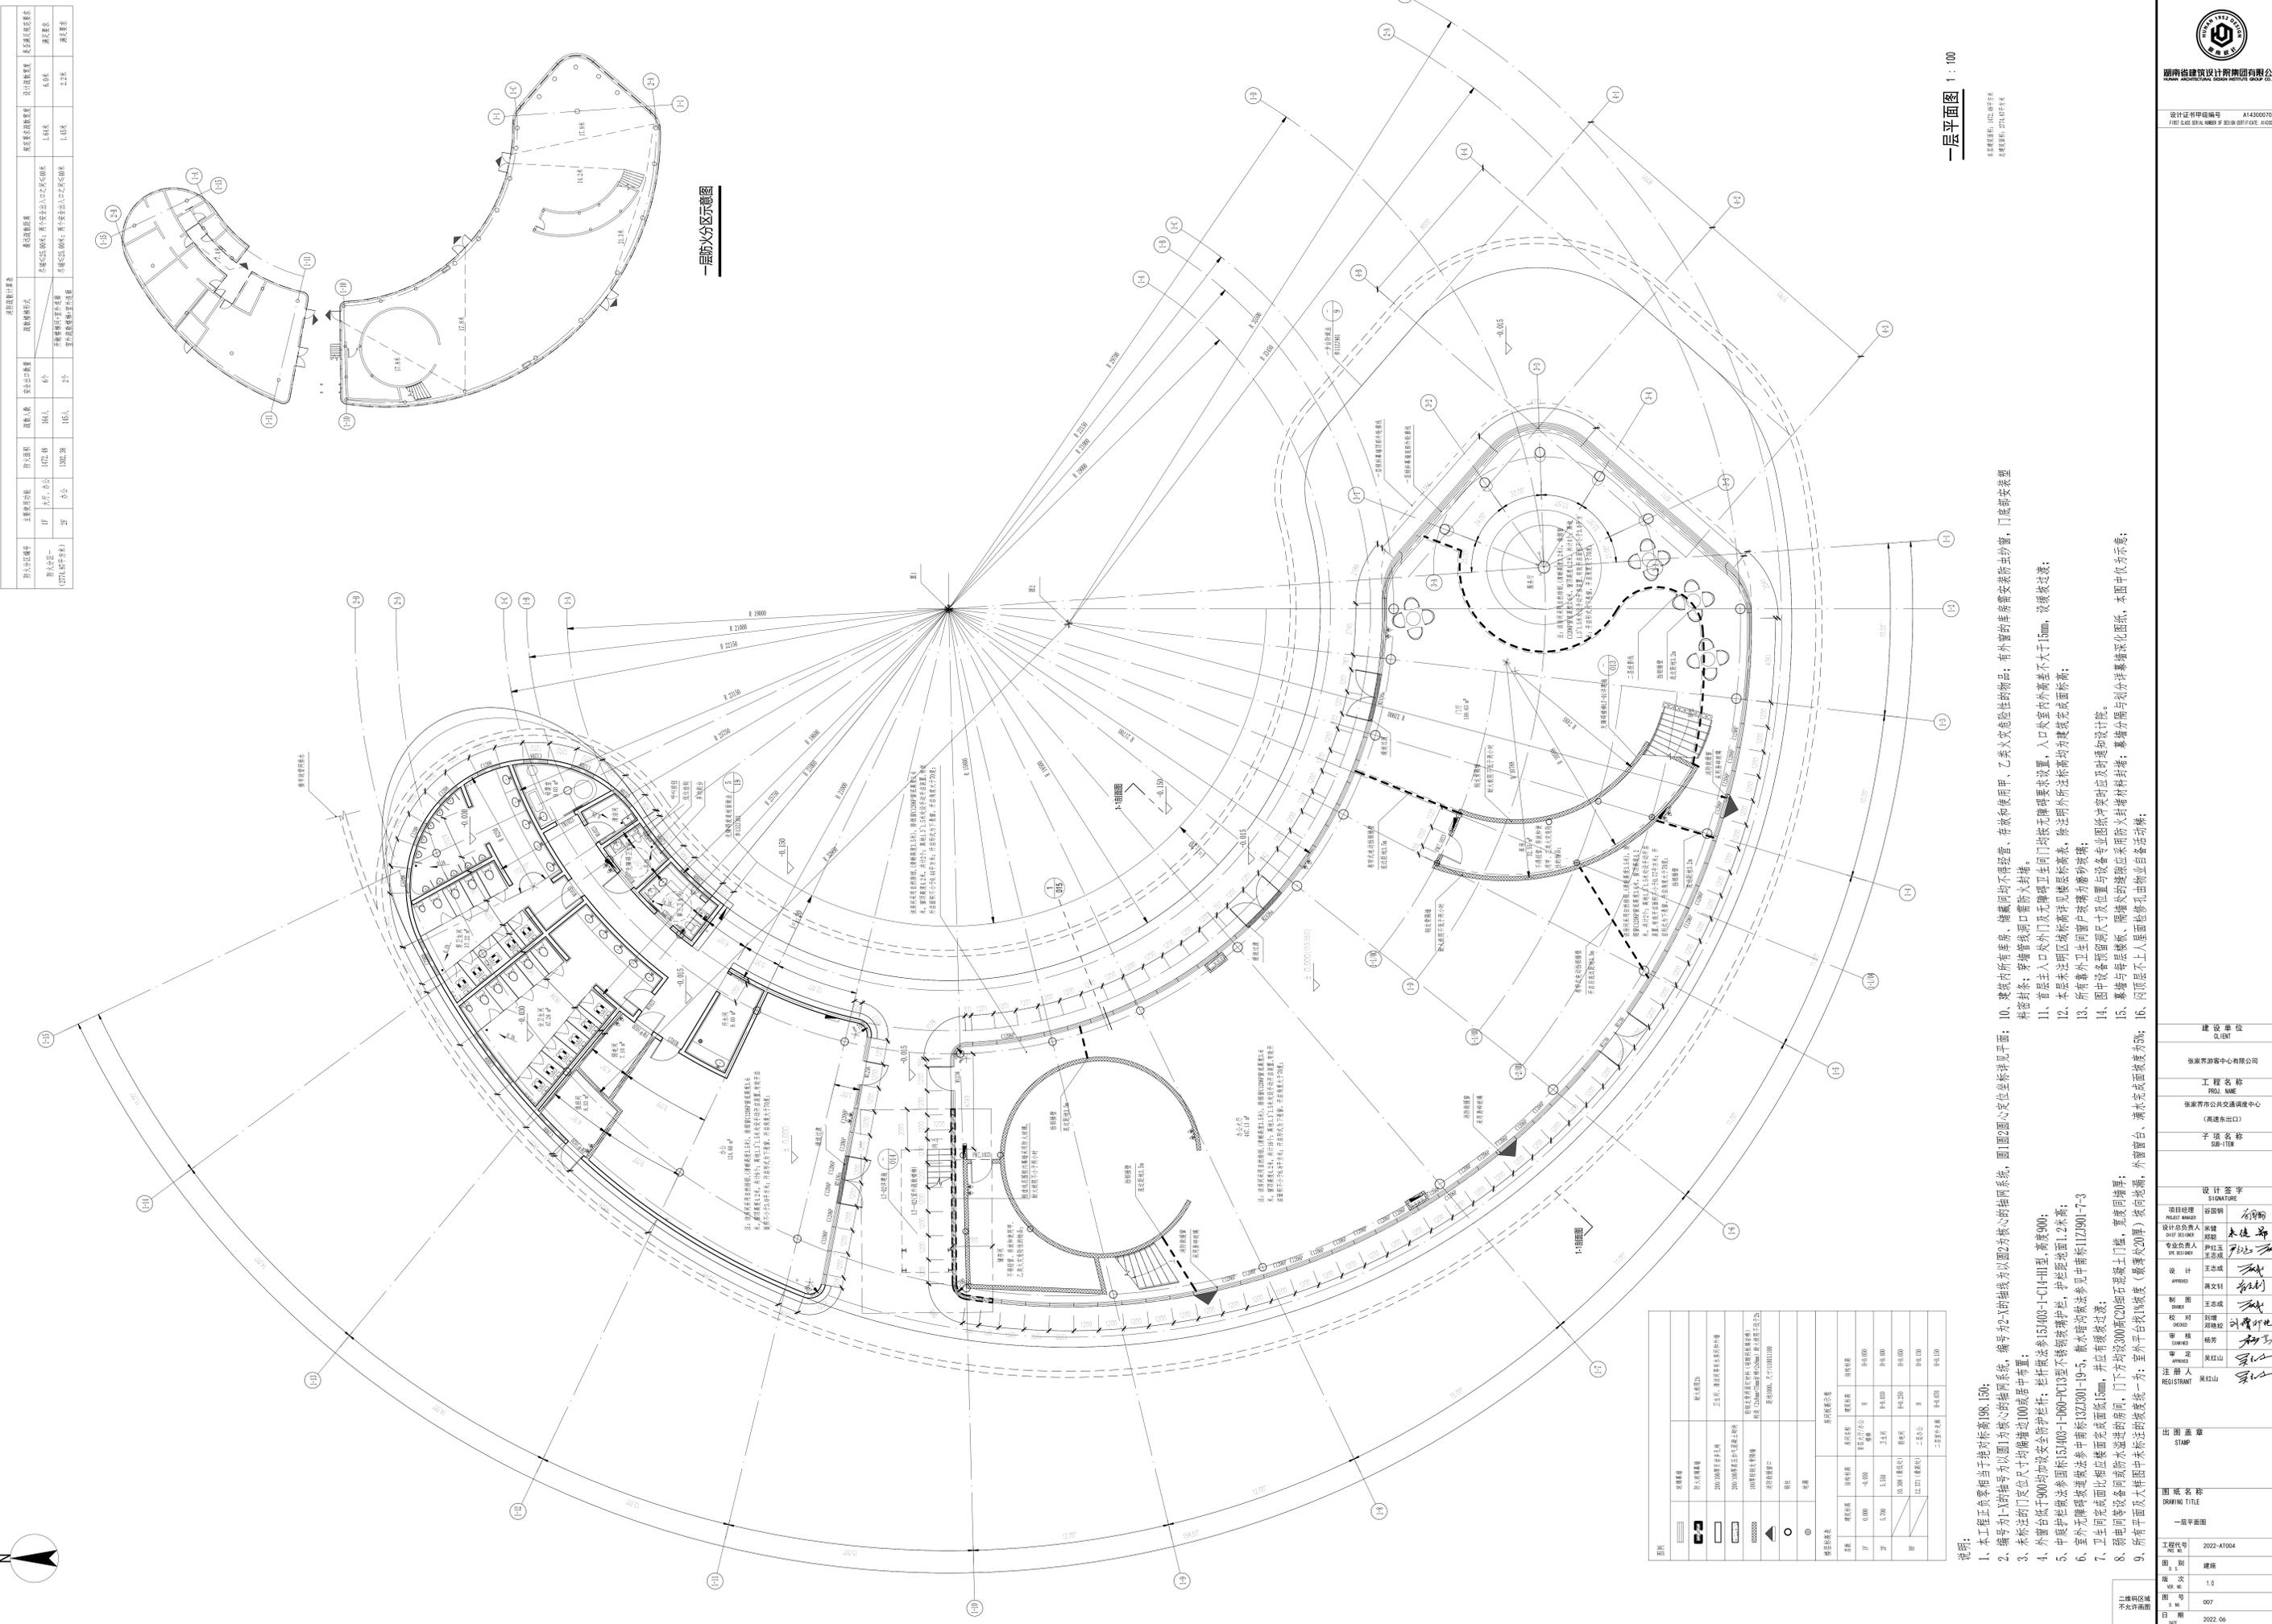

一层平面图 1:100

设计单位: 湖南建筑设计集团有限公司  
 设计人: 王志强  
 审核人: 王志强  
 日期: 2022.06

湖南建筑设计集团有限公司  
 HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN GROUP CO., LTD.  
 设计证书编号: A14300700  
 设计证书地址: 湖南长沙

- 本工程所有疏散门均应向疏散方向开启，且疏散门净宽不应小于1.4m，疏散门上方应设置疏散指示标志。
- 疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m。

材料表	
材料名称	规格
...	...

建设单位: 张家界市公共交通指挥中心  
 工程名称: 张家界市公共交通指挥中心  
 设计单位: 湖南建筑设计集团有限公司  
 设计人: 王志强  
 审核人: 王志强  
 日期: 2022.06