

湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司文件

湖南理意水泥质量合格告知书

致：广大客户

尊敬的客户感谢您选用理意水泥！为保障您的权益，现就我司水泥产品质量声明如下：

一、质量合格声明

我公司生产的全系列出厂水泥（包括袋装、散装）均符合国家标准。

二、质量保障措施

1. 生产管控：

采用全自动生产线，精准控制原料配比与煅烧工艺；

每批次产品留存样本，支持质量追溯。

2. 权威认证：

通过 ISO 9001 质量管理体系认证；

定期接受国家级、省级质检部门抽检以及不定期进行第三方送检，

合格率 100%（附检测报告）。

三、售后服务承诺

1. 技术支持：

免费提供产品技术咨询，热线电话：0744-2889888

2. 质量争议：

若对产品质量存疑，可经双方共同取样，由具备检测资质的第三方进行复检；

确属质量问题，我司承担检测费用并依法赔偿。

四、温馨提示

请广大客户不信谣！不传谣！拒绝使用来源不明的水泥，保障切身利益！

湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司

地址：湖南省张家界市永定区尹家溪镇马口村

销售热线：0744-2889888

日期：2025 年 4 月 10 日

附件：

1. 《检测报告》-国家市场监督管理总局
2. 《检验检测报告》-湖南省市场监督管理局
3. 《水泥原材料试验初步简报》-湖南湖大土木建筑工程检测有限公司



211520110775

检 验 报 告

No: WS0101371-2024



产品名称: 普通硅酸盐水泥
受检单位: 湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司
生产单位: 湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司
委托单位: 国家市场监督管理总局
检验类别: 国家监督抽查



山东省产品质量检验研究院
Shandong Institute for Product Quality Inspection



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山东省产品质量检验研究院

检验报告

No: WS0101371-2024

共3页 第1页

产品名称	普通硅酸盐水泥	商标	/	规格型号	P·O 42.5
生产日期/批号	2024. 6. 13/LP24048				
受检单位名称、地址及联系电话	湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司 湖南省张家界市永定区阳湖坪镇开发区C区C24栋301 18674405392				
生产单位名称、地址及联系电话	湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司 湖南省张家界市永定区尹家溪镇马口村 18674405392				
任务来源	国家市场监督管理总局				
抽样机构	湖北省产品质量监督检验研究院				
抽样日期	2024年06月14日	样品数量	20kg(其中各样10kg)	样品到达日期	2024年06月25日
样品等级	合格品	抽样单编号	20240614135948783	封样状态	包装完好、封条完整
检验依据	GB 175-2023 《通用硅酸盐水泥》				
判定依据	《水泥产品质量监督抽查实施细则》				
检验结论	经抽样检验，所检项目符合GB 175-2023标准，依据《水泥产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格。 （检验检测专用章） 签发日期：2024-08-01				
备注	1、本报告含封面及封二，符号“/”表示该项无内容。 2、检验检测地址：山东省济南市市中区南辛庄西路276号。 3、检验开始日期：2024年06月26日，检验结束日期：2024年07月24日				

批准：

王强

审核：

潘红

主检：

陈昌



山东省产品质量检验研究院

检验报告 (续页)

№: WS0101371-2024

共3页 第2页

序号	检验项目		计量单位	技术要求	检验结果	单项判定	
1	烧失量		%	≤5.0	3.7	符合	
2	三氧化硫		%	≤3.5	2.8	符合	
3	氧化镁		%	≤5.0	1.7	符合	
4	氯离子		%	≤0.06	0.01	符合	
5	水泥中水溶性铬（VI）		mg/kg	≤10.0	3.7	符合	
6	凝结时间	初凝	min	≥45	283	符合	
		终凝	min	≤600	343		
7	安定性	沸煮法		/	沸煮法合格： 沸煮后雷氏夹膨胀值≤5.0 mm	沸煮法合格： 膨胀值：0.5mm	符合
8	强度	抗折	3d	MPa	≥4.0	$\bar{x}$ =4.9 (4.9, 5.0, 4.7)	符合
			28d	MPa	≥6.5	$\bar{x}$ =7.6 (7.5, 7.8, 7.6)	
		抗压	3d	MPa	≥17.0	$\bar{x}$ =25.9 (25.6, 26.7, 26.1, 25.9, 25.3, 26.0)	
			28d	MPa	≥42.5	$\bar{x}$ =49.5 (49.8, 50.8, 48.6, 48.9, 49.3, 49.8)	
9	细度	45μm方孔筛筛余		%	≥5.0	8.4	符合
10	放射性核素 限量	内照射指数I _{ra}		/	≤1.0	0.3	符合
		外照射指数I _r		/	≤1.0	0.4	
备注	/						




山东省产品质量检验研究院

检验报告 (续页)

No:WS0101371-2024

共3页 第3页

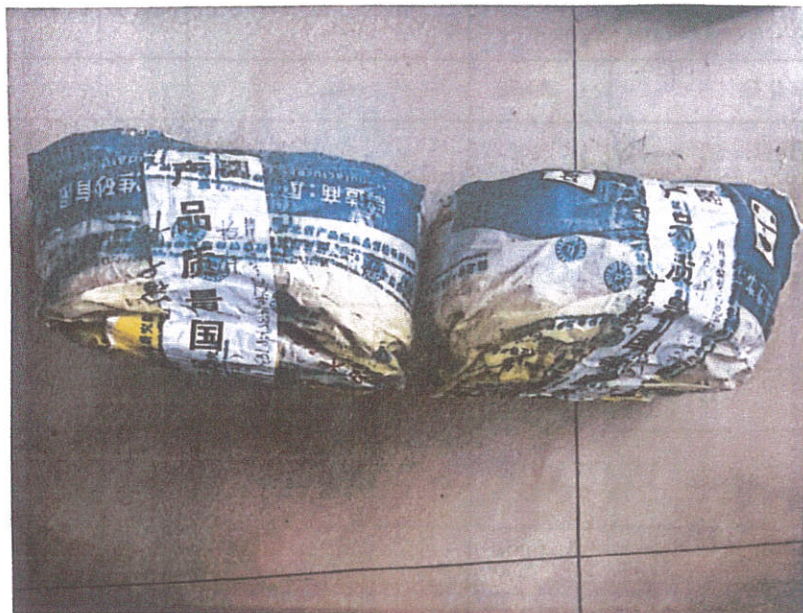

以下空白



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山东省产品质量检验研究院

山东省产品质量检验研究院（简称山东省质检院，英文缩写SDQI）成立于1980年2月，隶属于山东省市场监督管理局（知识产权局），是集检测、科研、标准制定、技术服务于一体的第三方综合性检验机构。我院已获得国家级检验检测机构“一家一证”资质认定、山东省市场监督管理局检验检测机构资质认定，是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的检测实验室。

检验检测领域：

食品及食品添加剂、农产品、饲料、食品相关产品、化妆品、微生物、基因扩增、包装产品、快递用品、降解、轻工、装饰装修、建筑材料、机械产品、太阳能热水器、节能产品、输配电产品、家用电器、电磁兼容、消防及阻燃、玩具、文具、纤维纺织、石油化工、日用化工、肥料、农药、土壤、危险化学品、水处理剂、体育用品、环境监测等众多行业或领域。

认证检验业务：

IECEE CB认证、澳洲SAI认证、巴西INMETRO认证、TÜV Rheinland认证、CE认证、海湾国家GC认证、欧盟SOLAR KEYMARK认证、CCC强制性认证检验、CQC自愿性认证检验、消防产品合格评定中心自愿性认证检验、资源节约及环保认证检验、绿色产品认证检验、能效标识能源效率检验、水效标识检验等。

八个国家质检中心：

国家包装产品质量检验检测中心（济南）
国家加工食品质量检验检测中心（山东）
国家装饰装修材料质量检验检测中心
国家节能产品质量检验检测中心
国家输配电设备质量检验检测中心（山东）
国家消防及阻燃产品质量检验检测中心（山东）
国家石油化工产品质量检验检测中心（山东）
国家体育用品质量检验检测中心（山东）

具有以下授权资质：

第一批国家级标准验证检验检测点试点单位、全国土壤污染状况详查实验室、全国塑料软包装工业产品质量控制与评价实验室、山东产品质量司法鉴定中心、山东省产品质量安全风险监测中心、山东省新旧动能转换行业公共实训基地、新能源汽车电池及充电设施综合性能检测山东省工程研究中心、智能输配电设备综合性能山东省工程研究中心、山东省碳排放第三方核查机构、山东省材料化学安全检测技术重点实验室等。



报告编号: TXZJ/20240803251




231520340578

检验检测报告

T E S T

R E P O R T



产品名称: 砌筑水泥

委托单位: 湖南省市场监督管理局

受检单位: 湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司

检验类别: 省级监督抽查



山东腾翔产品质量检测有限公司
ShanDongTengXiang Product Quality Testing Co., LTD.



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co., LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20240803251

第 1 页共 4 页 Page4of 1

产品名称 Product Name	砌筑水泥	检验类别 Category	省级监督抽查
生产日期/批号 Date of sampling	2024.8.3	型号规格 Model specification	M32.5 50kg/袋
样品等级 Sample grade	合格品	标称商标 Nominal trademark	理意
委托单位 Customer	湖南省市场监督管理局		
受检单位名称/地址/电话 Inspected unit/Add/Tel	湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司/湖南省张家界市永定区阳湖坪镇开发区 C 区 C24 栋 301 18674405392		
标称生产单位/地址/电话 Nominal production unit/Add/Tel	湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司/湖南省张家界市永定区尹家溪镇马口村 0744-2889888		
执法人员 Person of Law enforcement	/	抽样人员 Person of Sampling	郭令,杨明月
检样数量 Quantity of samples tested	8kg	备样数量 Sample preparation quantity	8kg
抽样基数 Base of Sampling	100 吨	抽样单编号 Sampling list number	00016230
抽样日期 Sampling Date	2024-08-03	样品到达日期 Date of Receipt	2024-08-12
样品描述 Sample Description	样品完好	检验日期 Date of Testing	2024-08-12 至 2024-09-21
检验依据 Test Standard	GB/T 3183-2017		
检验项目 Items of Testing	三氧化硫、氯离子、水溶性六价铬、凝结时间、沸煮法安定性、强度、细度、放射性核素限量、保水率等,共 9 项		
检验结论 Test Conclusion	经检验,所检项目符合 GB/T 3183-2017 标准要求,依据《2024 年湖南省水泥产品质量监督抽查实施细则 HNCCXZ184-2024》判定为被抽查产品,所检项目未发现不合格。		
备注 Remark	(盖章) 签发日期: 2024年09月23日 检验检测专用章		

批准:
Approver

侯书霞

审核:
Examiner

陈秀珍

编制:
Inspector

董巴蕊



山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告



Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20240803251

第 2 页共 4 页 Page4of 2

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	三氧化硫	%	≤ 3.5	2.0	合格
2	氯离子	%	≤ 0.06	0.03	合格
3	水溶性六价铬	mg/kg	≤ 10.0	1.9	合格
4	凝结时间	/	/	/	/
4.1	初凝时间	min	≥ 60	214	合格
4.2	终凝时间	min	≤ 720	276	合格
5	沸煮法安定性	/	沸煮法合格	符合	合格
6	强度	/	/	/	/
6.1	3d 抗压强度	MPa	≥ 10.0	1#: 24.8、2#: 26.5、3#: 25.9、4#: 25.6、5#: 26.1、6#: 25.6、平均值: 25.8	合格
6.2	28d 抗压强度	MPa	≥ 32.5	1#: 40.7、2#: 39.3、3#: 39.3、4#: 41.6、5#: 42.0、6#: 41.4、平均值: 40.7	合格
6.3	3d 抗折强度	MPa	≥ 2.5	1#: 4.6、2#: 4.3 3#: 3.9、平均值: 4.3	合格
6.4	28d 抗折强度	MPa	≥ 5.5	1#: 7.7、2#: 7.0 3#: 6.9、平均值: 7.2	合格

一、
质
量
检
验
合
格



山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告




Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20240803251 第 3 页共 4 页 Page4of 3

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
7	细度	%	80μm 方孔筛筛余不大于 10.0%。	0.9	合格
8	放射性核素限量	/	/	/	/
8.1	内照射指数	/	≤1.0	0.2	合格
8.2	外照射指数	/	≤1.0	0.3	合格
9	保水率	%	≥80	88	合格
以下空白					

样品拆封前-1

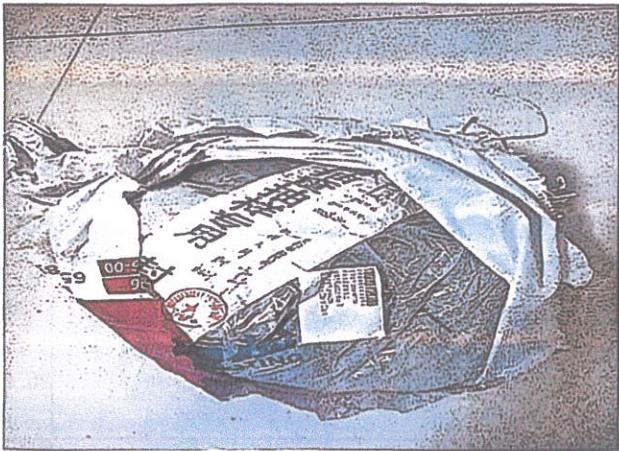

量
时
专
月



山东腾翔产品质量检测有限公司
Shandong Tengxiang Product Quality Testing Co.,LTD
检验检测报告




Test Report

报告编号 Report number: TXZJ/20240803251

第 4 页共 4 页 Page4of 4

样品拆封后-1

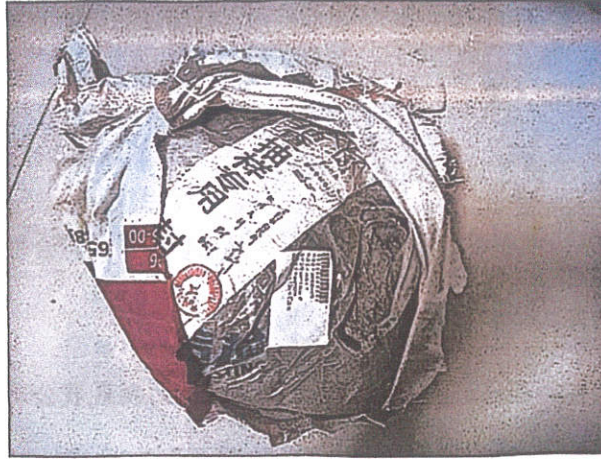

山东腾翔
产品质量检测有限公司
章



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

声明

- 1、检验报告封皮未加盖公章无效；检验报告未加盖检验检测专用章无效；检验报告无编制、审核、批准人签字无效；检验报告涂改无效。
- 2、未经我公司批准，不得复制报告（全文除外）。
- 3、委托人送检的样品，本公司检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 4、对于检验报告中可能存在的瑕疵,发现后请尽早与我公司联系,我公司将于接到信息后及时确认和更正。
- 5、如对检验结果有异议,请委托方于接到报告后十五日内向我公司提出书面申请,逾期不予受理。
- 6、备检样品、非破坏性检验样品期满(自检验报告签发之日起，监督检查、委托检验一个月；时效期短的按失效期)请及时取回,逾期将按我公司规定处理。
- 7、检验报告中“/”表示无内容；检验项目中标注“#”表示分包检验项目；检验结果中“N”表示不适用。



电话/传真：(0530)5880096
技术 咨询：(0530)5880026
邮 箱：sdtxzj@126.com
地 址：菏泽市上海路4666号(菏泽腾元实业有限公司院内)



产品质量监督抽查结果通知书

编号： 00038348

湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司/湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司

根据湖南省市场监督管理局产品质量监督抽查工作部署，对你单位生产(销售)的产品进行了抽查检验，检验结果为 (☒合格；☐不合格)，
检验报告附后。该产品详细信息如下：

产品名称： 砌筑水泥

规格型号： M32.5 50kg/袋

受检单位： 湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司

生产单位： 湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司

电子商务平台： /

如检验结果为不合格，应立即停止生产、销售同一产品。如对抽查结果有异议，请在收到本通知书15日内向我单位提出书面异议并提交相关材料，异议材料应事实清楚、诉求明确，并提供有效联系方式。逾期未提出书面异议的，视为认可抽查结果。

异议受理联系电话： 0731-85693100

异议材料寄送地址：长沙市芙蓉南路二段118号，湖南省市场监管局产品质量监督处，邮编：410004

(产品质量安全监督管理局专用章)



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

水泥原材料试验初步简报

2025 年 4 月 8 日受湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司委托,我司对其送检的出场编号为 LM25017, 批量为 10 吨的砌筑水泥 M32.5 进行了原材料试验; 试验内容为细度。具体试验结果见下表所示。由于时间有限, 尚未出具检测报告, 现出具初步简报。

表 1 水泥试验结果

试验对象	样品编号	实验项目	实验结果 (%)	规范要求
砌筑水泥 M32.5	202550253	细度 (筛余值)	1.6	80 μ m 方孔筛筛余 $\leq 10\%$

试验结果表明:

1、样品编号为 202550253 的砌筑水泥 M32.5 细度实验结果为 1.6%, 细度满足 GB/T 3183-2017《砌筑水泥》第 6.2.1 条要求。

湖南湖大土木工程检测有限公司



水泥原材料试验初步简报

2025 年 4 月 8 日受湖南理意城市固体废弃物绿色循环利用产业有限公司委托, 我司对其送检的出场编号为 LM25026, 批量为 10 吨的普通硅酸盐水泥 P · O42.5 进行了原材料试验; 试验内容为细度。具体试验结果见下表所示。由于时间有限, 尚未出具检测报告, 现出具初步简报。

表 1 水泥试验结果

试验对象	样品编号	实验项目	实验结果 (筛余值)	规范要求
普通硅酸盐水泥 P · O42.5	202550252	细度 (筛余值)	10.0	45 μ m 方孔筛筛余 $\geq 5\%$

试验结果表明:

1、样品编号为 202550252 的普通硅酸盐水泥细度实验结果为 10.0%, 细度满足 GB 175-2023《通用硅酸盐水泥》第 7.4.4 条要求。

湖南湖大土木建筑工程检测有限公司

2025 年 04 月 09 日